

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60143-1
Edition 5.0 2015-06

IEC 60143-1
Édition 5.0 2015-06

SERIES CAPACITORS FOR POWER SYSTEMS –
Part 1: General

CONDENSATEURS SÉRIE DESTINÉS À ÊTRE
INSTALLES SUR DES RÉSEAUX –
Partie 1: Généralités


C O R R I G E N D U M 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

Replace existing Figure 3 by the following new Figure 3:

Document Preview

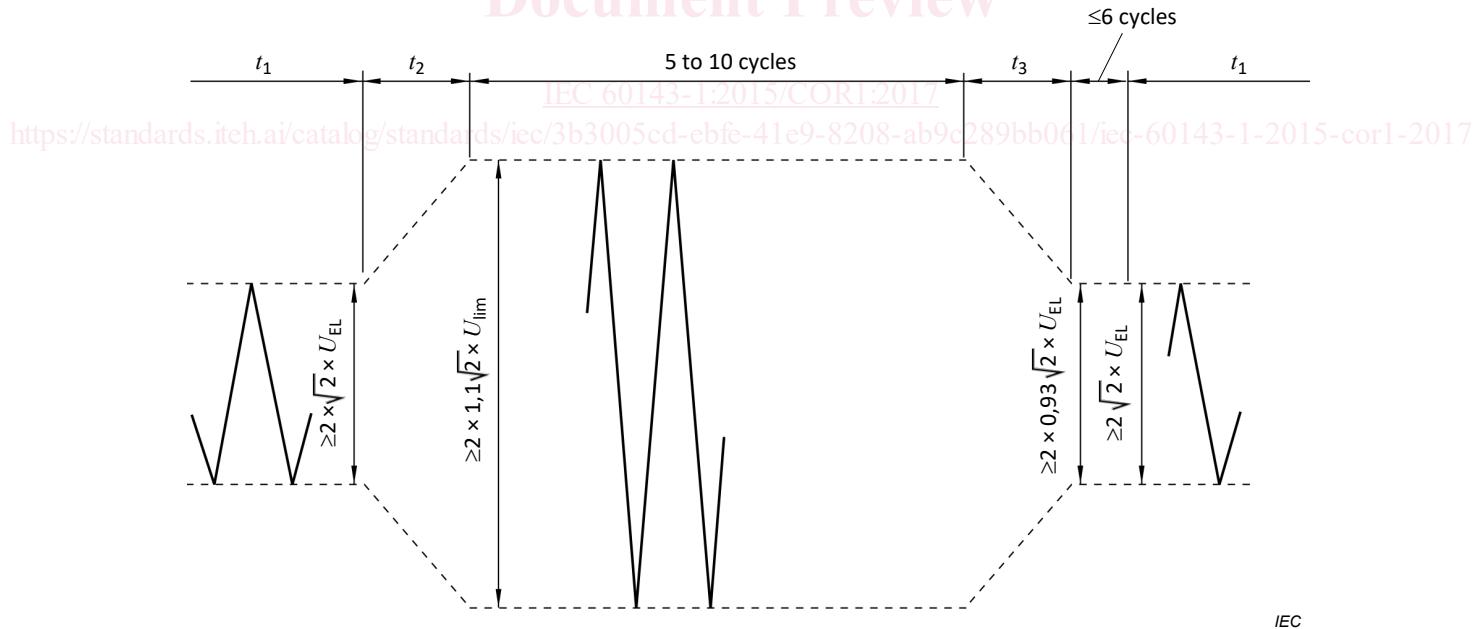

The time t_1 is the interval of 1,5 min to 2 min between two consecutive overvoltage applications. The times t_2 and t_3 depend on the test circuit parameters and should be as short as possible.

Figure 3 – Time and amplitude limits for an overvoltage period waveform