

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 37 de la CEI: Parafoudres.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
37/223/FDIS	37/229/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 24

3.1 Identification du parafoudre

Remplacer le 5^e tiret «classe de limitation de pression (pour les parafoudres munis de limiteurs de pression)» par le nouveau texte suivant:

- le courant de tenue aux courants de court-circuit doit être indiqué en kiloampères sur la plaque signalétique du parafoudre. La plaque signalétique des parafoudres pour lesquels aucune tenue aux courants de court-circuit n'est déclarée doit le préciser; voir 8.7.

Page 28

5.4 Tension d'amorçage au choc de manœuvre

Remplacer la seconde phrase de cet article par le nouveau texte suivant:

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec-13196-6-68e7-4590-a395-4bed86a9e359/iec-60099-1-1991-amd1-1999>

Des valeurs maximales sont spécifiées uniquement pour les parafoudres à service intensif de tension assignée supérieure à 200 kV. Pour ces parafoudres, les valeurs sont données dans le tableau 8, colonne 7.

Page 30

5.8 Tenue aux chocs de courant de longue durée

Remplacer la seconde phrase de cet article par le nouveau texte suivant:

Pour les deux types de parafoudres, la tension résiduelle aux chocs de foudre (voir 8.4.1) mesurée avant et après cet essai ne doit pas avoir varié de plus de 10 %. Pour les parafoudres à service intensif, la tension d'amorçage à fréquence industrielle à sec (voir 8.2) mesurée avant et après l'essai ne doit également pas avoir varié de plus de 10 %.

Page 34

Tableau 2 – Caractéristiques des essais sous pluie

Remplacer les caractéristiques 4 et 5, ainsi que la note, comme suit:

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 37: Surge arresters.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
37/223/FDIS	37/229/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 25

3.1 Arrester identification

Replace the 5th dash "pressure-relief class (for arresters fitted with pressure-relief devices)" by the following new text:

- the rated short-circuit withstand current in kiloamperes shall be stated on the nameplate of the surge arrester. Arresters without a claimed short-circuit withstand capability shall have this indicated on the nameplate, see 8.7.

Page 29

5.4 Switching impulse sparkover voltage

Replace the second sentence of this clause by the following new text:

There are limits only for heavy-duty arresters with rated voltages above 200 kV. For these arresters the limits are given in table 8 (column 7).

Page 31

5.8 Long-duration current withstand

Replace the second sentence of this clause by the following new text:

For both types the lightning residual voltage (8.4.1) recorded before and after this test shall not have changed by more than $\pm 10\%$. For heavy surge arresters, the dry power frequency sparkover voltage (8.2) recorded before and after the test shall not have changed by more than $\pm 10\%$.

Page 35

Table 2 – Parameters for wet tests

Replace characteristics 4 and 5 including the note, as follows:

4. Type de gicleur	Voir figures 2a, 2b et 2c*	Voir figure 2d*
5. Pression de l'eau	Voir figures 2a, 2b et 2c*	Voir figure 2d*
* Les figures mentionnées sont celles de la CEI 60060-1.		

Page 44

8.3.5 Essai en vue de déterminer la courbe tension/temps d'amorçage au choc de manœuvre

Remplacer la deuxième phrase de ce paragraphe par le nouveau texte suivant:

Des valeurs maximales sont spécifiées uniquement pour les parafoudres à service intensif de tension assignée supérieure à 200 kV. Pour ces parafoudres, les valeurs sont données dans le tableau 8, colonne 7.

Page 62

8.7 Essais du limiteur de pression

Remplacer le titre et le texte de cet article par ce qui suit:

8.7 Essais de court-circuit

8.7.1 Généralités

Les parafoudres pour lesquels le constructeur déclare une tenue aux courants de court-circuit doivent être essayés conformément à cet article. Le but de ces essais est de démontrer qu'une défaillance du parafoudre ne peut provoquer son explosion. Chaque type de parafoudres est essayé à trois valeurs différentes du courant de court-circuit: le courant de court-circuit nominal et deux valeurs réduites de courant de court-circuit. Un autre essai est effectué afin de vérifier les performances du limiteur de pression (lorsque le parafoudre en est muni) ou la tenue du parafoudre pour un courant de défaut de faible amplitude. Si le parafoudre est équipé d'un dispositif alternatif au limiteur de pression, ce dispositif doit être en place lors de l'essai.

La fréquence du courant d'alimentation des essais de court-circuit ne doit pas être inférieure à 48 Hz, ni supérieure à 62 Hz.

De plus, des cycles de réenclenchements peuvent être effectués après accord entre constructeur et acheteur. Pour cet essai spécifique, les conditions et les critères d'acceptation doivent faire l'objet d'un accord entre constructeur et acheteur.

8.7.2 Préparation des échantillons en essai

Pour les essais à courants forts, les échantillons en essai doivent correspondre à l'élément le plus long avec la tension assignée la plus élevée pour chaque type différent de parafoudres. Pour l'essai à courant de faible amplitude, l'échantillon en essai peut être un élément de longueur quelconque pour chaque type différent. Cet échantillon doit avoir la tension assignée la plus élevée associée à la longueur testée. Les échantillons doivent être équipés d'un fil fusible pour obtenir le courant de court-circuit requis.

4. Type of nozzle	See figures 2a, 2b, 2c*	See figure 2d*
5. Water pressure	See figures 2a, 2b, 2c*	See figure 2d*
* Figures refer to IEC 60060-1.		

Page 45

8.3.5 Switching impulse sparkover-voltage/time curve test

Replace the second sentence in the subclause by the following new text:

There are limits only for heavy-duty arresters with rated voltages above 200 kV. For these arresters the limits are given in table 8 (column 7).

Page 63

8.7 Pressure-relief tests

Replace the existing title and text of this clause by the following:

8.7 Short-circuit tests

8.7.1 General

Arresters, for which a short-circuit withstand is claimed by the manufacturer, shall be tested in accordance with this subclause. The test is made to show that an arrester failure is not likely to cause an explosive failure. Each arrester type is tested at three different values of short-circuit currents; the rated short-circuit current and two reduced short-circuit currents. Another test is used to verify the capability of the pressure-relief device or of the surge arrester withstanding, for a low magnitude fault current. If the arrester is equipped with some other arrangement, as a substitute for a conventional pressure-relief device, this arrangement shall be included in the test.

The frequency of the short-circuit test current supply shall be no less than 48 Hz and no more than 62 Hz.

In addition, some re-closing cycles can be performed after agreement between the manufacturer and the purchaser. For this special test, the procedure and the acceptance criteria shall be agreed between the manufacturer and the purchaser.

8.7.2 Preparation of the test samples

For the high-current tests the test samples shall be the longest arrester unit, with the highest rated voltage of each different design of arrester. For the low current test the test sample may be an arrester unit of any length of each different design. The test sample shall be of the highest rated voltage used for the tested length. The samples shall be prepared with a fuse wire for conducting the required short-circuit current.

Le fil fusible externe doit être placé le long de la partie active (résistances non linéaires et éclateurs) à l'intérieur de l'enveloppe du parafoudre, de façon que l'ensemble de la partie active soit court-circuitée. Si l'espace entre partie active et enveloppe est rempli d'une combinaison de matériau solide et d'un canal gazeux ou liquide, le fil fusible doit se situer le plus loin possible de ce canal. La figure 2 montre quelques exemples de disposition du fil fusible. La position réelle du fil fusible doit être notée lors de l'essai.

Le matériau et la taille du fil fusible doivent être choisis de manière à ce que le fil fonde dans les 30 premiers degrés électriques après le début du passage du courant d'essai.

Conformément au tableau 9, un total de quatre échantillons est nécessaire à la réalisation des essais: un pour l'essai au courant nominal, un pour l'essai à chacune des valeurs réduites et un pour l'essai à courant de faible amplitude.

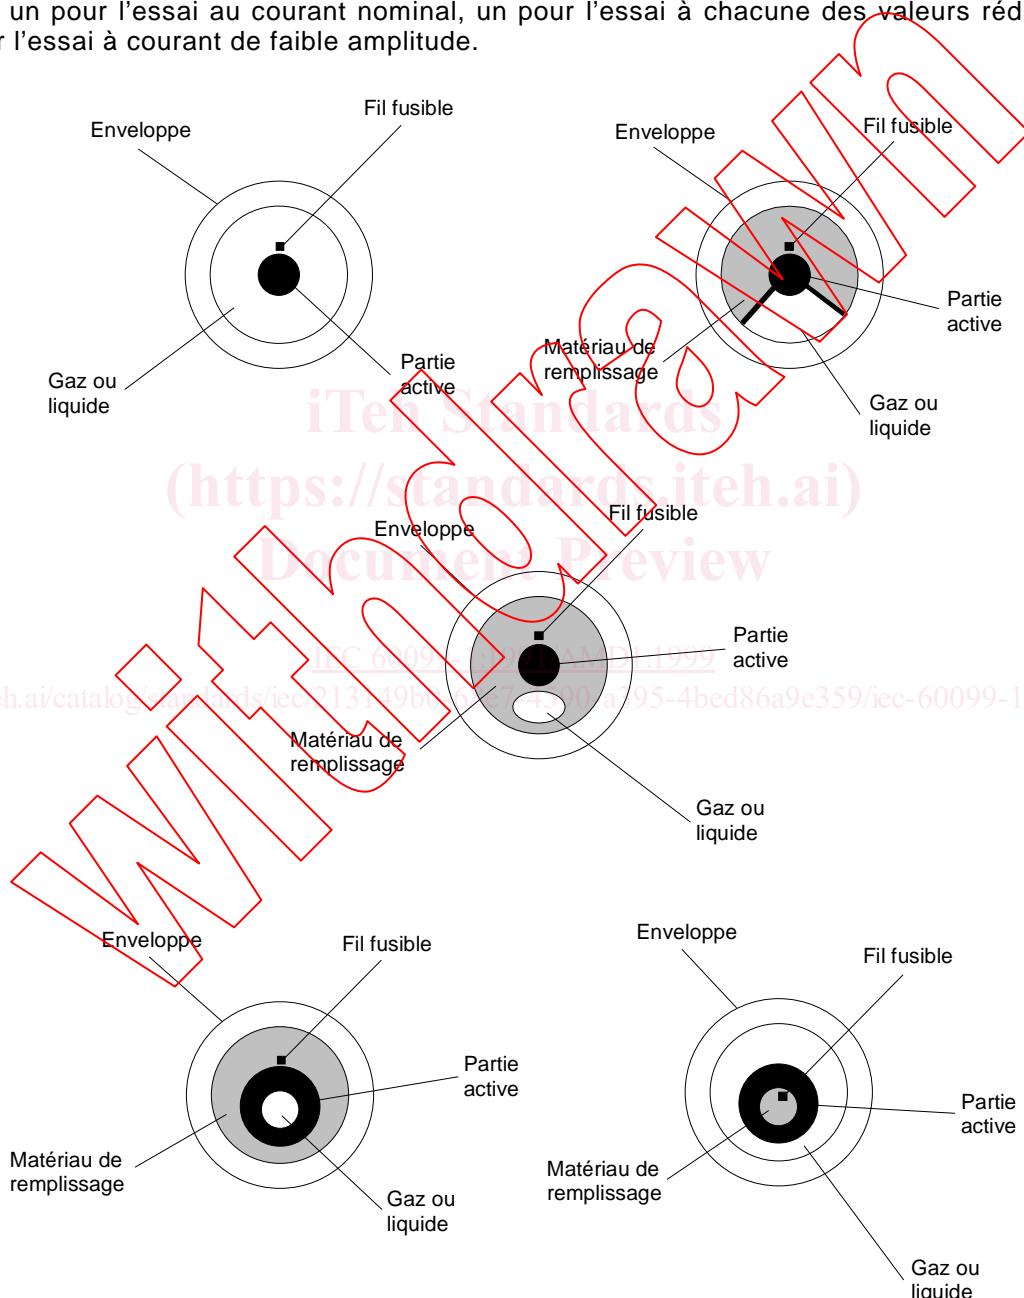


Figure 2 – Positionnement du fil fusible dans différents cas

The external fuse wire shall be placed along the surface of the active part (non-linear resistor and gaps) inside the arrester housing, such that the entire active part is short-circuited. If the space between the active part and the arrester housing is filled with a combination of solid material and a channel of gas or liquid, the fuse wire shall be located as far as possible from this gas or liquid channel. Figure 2 shows some examples of such cases. The actual location of the fuse wire in the test shall be reported.

The fuse wire material and size shall be selected so that the wire will melt within the first 30 electrical degrees after the initiation of the test current.

According to table 9 a total of four test samples is required for the rated short-circuit current test, one for the high-current test, one for each of the two reduced short-circuit current tests and one for the low current test.

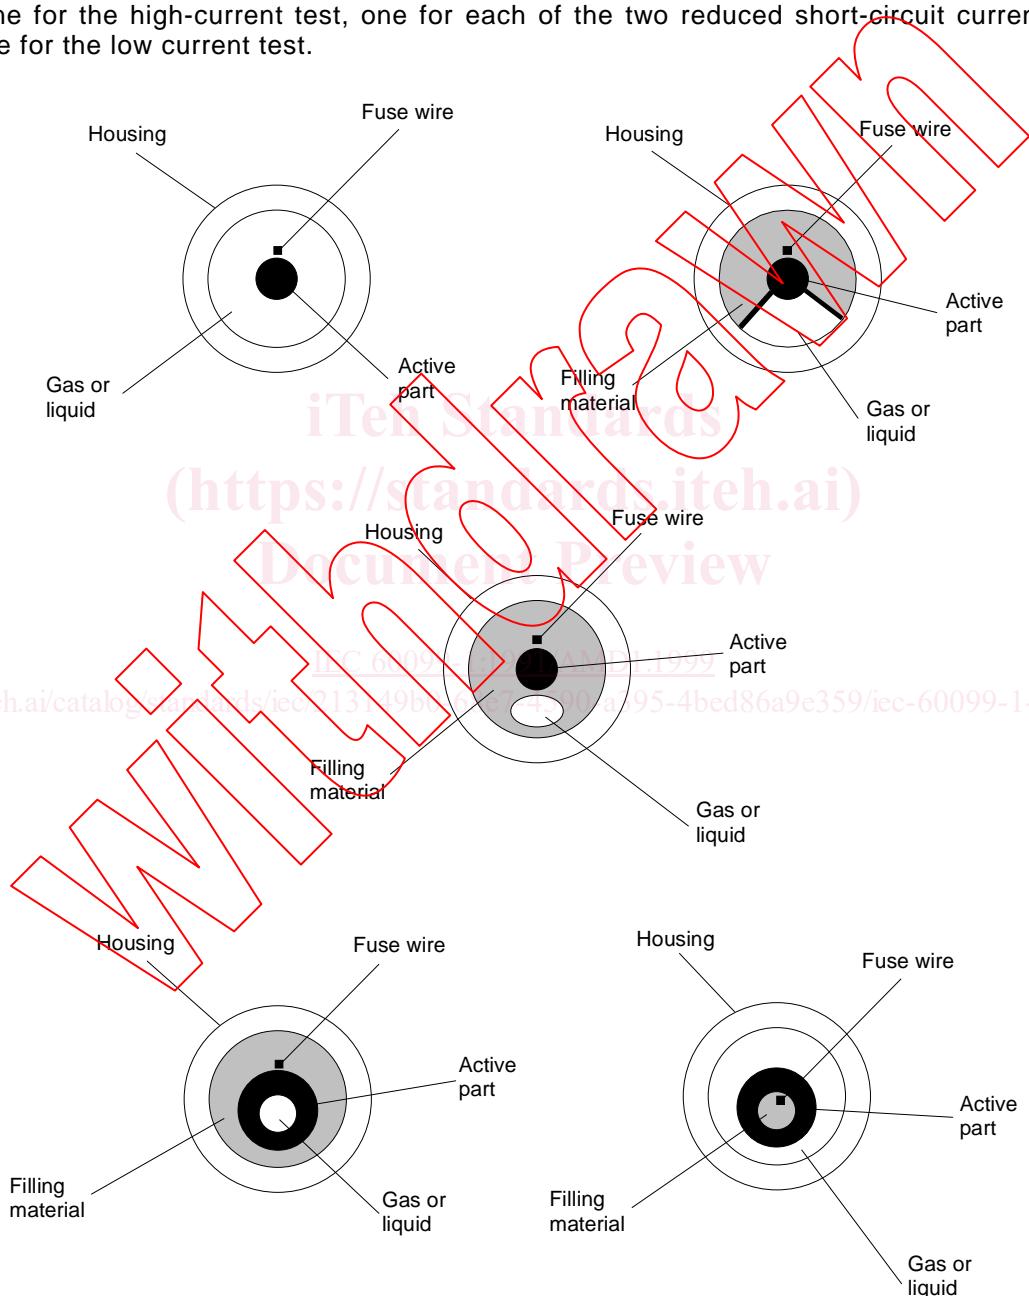


Figure 2 – Position of the fuse wire in different cases

Tableau 9 – Courants spécifiés pour les essais de court-circuit

Classe du parafoudre = courant nominal de décharge A	Courant nominal de court-circuit A	Courants réduits de court-circuit A		Faible courant de court-circuit de durée 1 s* A
20 000 ou 10 000	80 000	50 000	25 000	600 ± 200
20 000 ou 10 000	63 000	25 000	12 000	600 ± 200
20 000 ou 10 000	50 000	25 000	12 000	600 ± 200
20 000 ou 10 000	40 000	25 000	12 000	600 ± 200
20 000 ou 10 000	31 500	12 000	6 000	600 ± 200
20 000, 10 000 ou 5 000	20 000	12 000	6 000	600 ± 200
10 000 ou 5 000	16 000	6 000	3 000	600 ± 200
10 000, 5 000, 2 500 ou 1 500	10 000	6 000	3 000	600 ± 200
10 000, 5 000, 2 500 ou 1 500	5 000	3 000	1 500	600 ± 200

*Pour les parafoudres qui doivent être installés dans des systèmes résonants à neutre mis à la terre ou non, l'augmentation de la durée de l'essai au-delà de 1 s jusqu'à 30 min, peut être envisagée après accord entre constructeur et acheteur. Dans ce cas, le courant de court-circuit de faible amplitude doit être réduit à 50 A ± 20 A. Pour cet essai spécifique, les critères d'acceptation doivent être définis par accord entre les parties.

NOTE 1 Si un type de parafoudres existant, déjà testé à l'un des courants nominaux de ce tableau, doit être qualifié pour une valeur de courant nominal supérieure aux valeurs disponibles ici, il ne doit être essayé qu'à cette nouvelle valeur nominale. Toute extrapolation ne peut néanmoins être étendue qu'à un maximum de deux niveaux au-delà du courant nominal de court-circuit.

NOTE 2 Si un nouveau type de parafoudres doit être qualifié pour une valeur du courant nominal supérieure aux valeurs disponibles ici, il doit être testé à la valeur proposée, ainsi qu'à 50 % et à 25 % de cette valeur.

NOTE 3 Si un parafoudre existant est qualifié pour l'une des valeurs de courant nominal de court-circuit données dans ce tableau, on considère qu'il satisfait aux essais réalisés à toute valeur de courant nominal inférieure à celle-ci.

<https://standards.iec.ch/catalog/standards/iec/131900-5-8e7-4590-a595-4bed8ba9e559/iec-60099-1-1991-amd1-1999>

8.7.3 Montage de l'échantillon en essai

Le montage des échantillons en essai doit fidèlement reproduire les conditions d'installation en service. Pour les parafoudres destinés à un montage posé, les configurations du circuit d'essai sont présentées dans les figures 3a et 3b. La distance au sol de la plate-forme isolante et des conducteurs doit respecter les valeurs indiquées sur ces figures.

Pour les parafoudres destinés à un autre type de montage (par exemple les parafoudres montés sur poteau), l'échantillon en essai doit être monté sur un poteau non métallique en utilisant les consoles de montage et les dispositifs habituellement utilisés pour leur installation en service. Pour cet essai, la console de montage doit être considérée comme faisant partie de l'embase. Dans le cas où les conditions diffèrent de celles préconisées par le constructeur, le parafoudre doit être monté conformément aux recommandations d'installation du constructeur. L'ensemble du conducteur reliant l'embase au capteur de courant doit être isolé à au moins 1 000 V. L'extrémité supérieure de l'échantillon en essai doit être équipée d'une embase du même type ou du capot supérieur.

Pour les parafoudres montés sur une embase, la partie inférieure de l'échantillon en essai doit être montée sur un support isolant de même hauteur que l'enceinte circulaire ou carrée environnante. Le support isolant et l'enceinte doivent être placés sur une plate-forme isolante, comme indiqué dans les figures 3a et 3b. Pour les parafoudres non montés sur une embase, les mêmes règles s'appliquent pour la partie inférieure du parafoudre. La distance entre capot

Table 9 – Required currents for short-circuit tests

Arrester class = nominal discharge current A	Rated short-circuit current A	Reduced short-circuit currents A		Low short-circuit current with a duration of 1 s* A
20 000 or 10 000	80 000	50 000	25 000	600 ± 200
20 000 or 10 000	63 000	25 000	12 000	600 ± 200
20 000 or 10 000	50 000	25 000	12 000	600 ± 200
20 000 or 10 000	40 000	25 000	12 000	600 ± 200
20 000 or 10 000	31 500	12 000	6 000	600 ± 200
20 000, 10 000 or 5 000	20 000	12 000	6 000	600 ± 200
10 000 or 5 000	16 000	6 000	3 000	600 ± 200
10 000, 5 000, 2 500 or 1 500	10 000	6 000	3 000	600 ± 200
10 000, 5 000, 2 500 or 1 500	5 000	3 000	1 500	600 ± 200
* For surge arresters to be installed in resonant earthed or unearthing neutral systems, the increase of the test duration to longer than 1 s, up to 30 min, may be permitted after agreement between the manufacturer and the purchaser. Then the low short-circuit current shall be reduced to 50 A ± 20 A. For this special test, the test sample and acceptance criteria shall be agreed between the manufacturer and the purchaser.				
NOTE 1 If an existing type of an arrester, already qualified for one of the nominal currents in table 9, is being qualified for a higher nominal current value than available in this table, it shall be tested only at the new nominal value. Any extrapolation can only be extended by two steps of rated short-circuit current.				
NOTE 2 If a new arrester type is to be qualified for a higher nominal current value than available in this table it shall be tested at the proposed nominal current, at 50 % and at 25 % of this nominal current.				
NOTE 3 If an existing arrester is qualified for one of the rated short-circuit currents in this table, it is deemed to have passed the test for any value of rated current lower than this one.				

<https://standards.iec.ch/IEC%2060099-1-1991/AMD1:1999>

8.7.3 Mounting of the test sample

Test samples shall be mounted to simulate installation conditions. For a base-mounted arrester, a mounting arrangement is shown in figures 3a and 3b. The distance to the ground of the insulating platform and the conductors shall be as indicated in figures 3a and 3b.

For non-base mounted arresters (e.g. pole mounted arresters), the test sample shall be mounted to a non-metallic pole using mounting brackets and hardware typically used for service installation. For the purpose of this test, the mounting bracket shall be considered as a part of the arrester base. In cases where the foregoing is in variance with the manufacturer's instructions, the arrester shall be mounted in accordance with the installation recommendations of the manufacturer. The entire lead between the base and the current sensor shall be insulated for at least 1 000 V. The top end of the test sample shall be fitted with the base assembly of the same design as that of an arrester or with the top cap.

For base-mounted arresters, the bottom end fitting of the test sample shall be mounted on an insulating support that is the same height as a surrounding circular or square enclosure. The insulating support and the enclosure shall be placed on top of an insulating platform, as shown in figures 3a and 3b. For non-base mounted arresters, the same requirements apply to the bottom of the arrester. The arcing distance between the top end cap and any other metallic

supérieur et tout autre objet métallique (mis à la terre ou non), à l'exception de l'embase du parafoudre, doit être d'au moins 1,6 fois la hauteur du parafoudre en essai, sans être inférieure à 0,9 m. L'enceinte doit être en matière non métallique et positionnée de façon symétrique par rapport à l'axe de l'échantillon en essai. L'enceinte doit avoir une hauteur de $40\text{ cm} \pm 10\text{ cm}$, et son diamètre (ou côté en cas d'enceinte carrée) doit être égal au diamètre de l'échantillon en essai augmenté de deux fois sa hauteur, sans être inférieur à 1,8 m. En aucun cas l'enceinte ne doit bouger ou s'ouvrir lors de l'essai.

Pour des raisons pratiques, on peut utiliser en variante une enceinte carrée, en bois par exemple, dont le côté est égal au diamètre spécifié pour une enceinte circulaire.

Les échantillons en essai doivent être montés verticalement à moins qu'une disposition autre ait été décidée par accord entre constructeur et acheteur.

NOTE Il faut que le montage du parafoudre durant l'essai de court-circuit et, plus précisément, la disposition des conducteurs représentent les conditions les plus défavorables en service. La disposition présentée à la figure 3a est la plus défavorable durant la phase initiale de l'essai, avant que la relaxation de pression ne s'opère (notamment pour un parafoudre muni d'un limiteur de pression).

Cependant, pendant la durée d'arc restante, cette disposition force l'arc à s'écartier du parafoudre, réduisant ainsi le risque que l'échantillon ne prenne feu. Pour les parafoudres sans limiteur de pression, il est proposé en alternative de conserver la position des éventuels événements telle que décrite à la figure 3a, mais d'orienter le conducteur de terre vers la droite, comme indiqué à la figure 3b. De cette façon, l'arc reste à proximité du parafoudre pendant la durée totale du courant de court-circuit, reproduisant ainsi les conditions les plus défavorables quant au risque de feu.

iTeH Standards

(<https://standards.iteh.ai>)

<https://standards.iec.ch/catalogue/13149/IEC-60099-1-1991-amd1-1999>