

**SLOVENSKI STANDARD**  
**SIST EN 62271-211:2014/AC:2017**  
**01-november-2017**

---

**Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 211. del: Neposredna povezava med elektroenergetskimi transformatorji in plinsko izoliranimi stikalnimi napravami v kovinskih ohišjih za naznačene napetosti nad 52 kV - Popravek AC (IEC 62271-211:2014/COR2:2017)**

High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV n (IEC 62271-211:2014/COR2:2017)

**iTeh STANDARD PREVIEW**

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 211: Direkte Verbindungen zwischen Leistungstransformatoren und gasisolierten metallgekapselten Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 52 kV (IEC 62271-211:2014/COR2:2017)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017>

Appareillage à haute tension - Partie 211: Raccordements directs entre transformateurs de puissance et appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions assignées supérieures à 52 kV (IEC 62271-211:2014/COR2:2017)

**Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62271-211:2014/AC:2017-09**

---

**ICS:**

29.130.10	Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave	High voltage switchgear and controlgear
-----------	--	---

**SIST EN 62271-211:2014/AC:2017** en

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

SIST EN 62271-211:2014/AC:2017

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017>

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN 62271-211:2014/AC:2017-  
09**

September 2017

---

ICS 29.130.10

English Version

**High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct  
connection between power transformers and gas-insulated  
metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV  
(IEC 62271-211:2014/COR2:2017)**

Appareillage à haute tension - Partie 211: Raccordements  
directs entre transformateurs de puissance et appareillage  
sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions  
assignées supérieures à 52 kV  
(IEC 62271-211:2014/COR2:2017)

Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil  
211: Direkte Verbindungen zwischen  
Leistungstransformatoren und gasisolierten  
metallgekapselten Schaltanlagen für  
Bemessungsspannungen über 52 kV  
(IEC 62271-211:2014/COR2:2017)

This corrigendum becomes effective on 15 September 2017 for incorporation in the English language version of the EN.

**ITeH STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[SIST EN 62271-211:2014/AC:2017  
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-  
4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017)



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

### Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 62271-211:2014/COR2:2017 was approved by CENELEC as EN 62271-211:2014/AC:2017-09 without any modification.

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[SIST EN 62271-211:2014/AC:2017](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017>

IEC 62271-211:2014/COR2:2017  
© IEC 2017

– 1 –

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 62271-211**  
Edition 1.0 2014-04

**IEC 62271-211**  
Édition 1.0 2014-04

High-voltage switchgear and controlgear –

Appareillage à haute tension –

Part 211: Direct connection between power  
transformers and gas-insulated  
metal-enclosed switchgear for rated voltages  
above 52 kV

Partie 211: Raccordements directs entre  
transformateurs de puissance et  
appareillage sous enveloppe métallique à  
isolation gazeuse de tensions  
assignées supérieures à 52 kV

## CORRIGENDUM 2

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

**ITeCh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**  
[SIST EN 62271-211:2014/AC:2017](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017)  
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2812cea9-b887-4a15-b808-4247eee60b02/sist-en-62271-211-2014-ac-2017>

**Figure 1 – Typical direct connection between power transformer and gas-insulated metal-enclosed switchgear**

Replace the existing figure (including the table) by the following new figure as follows:

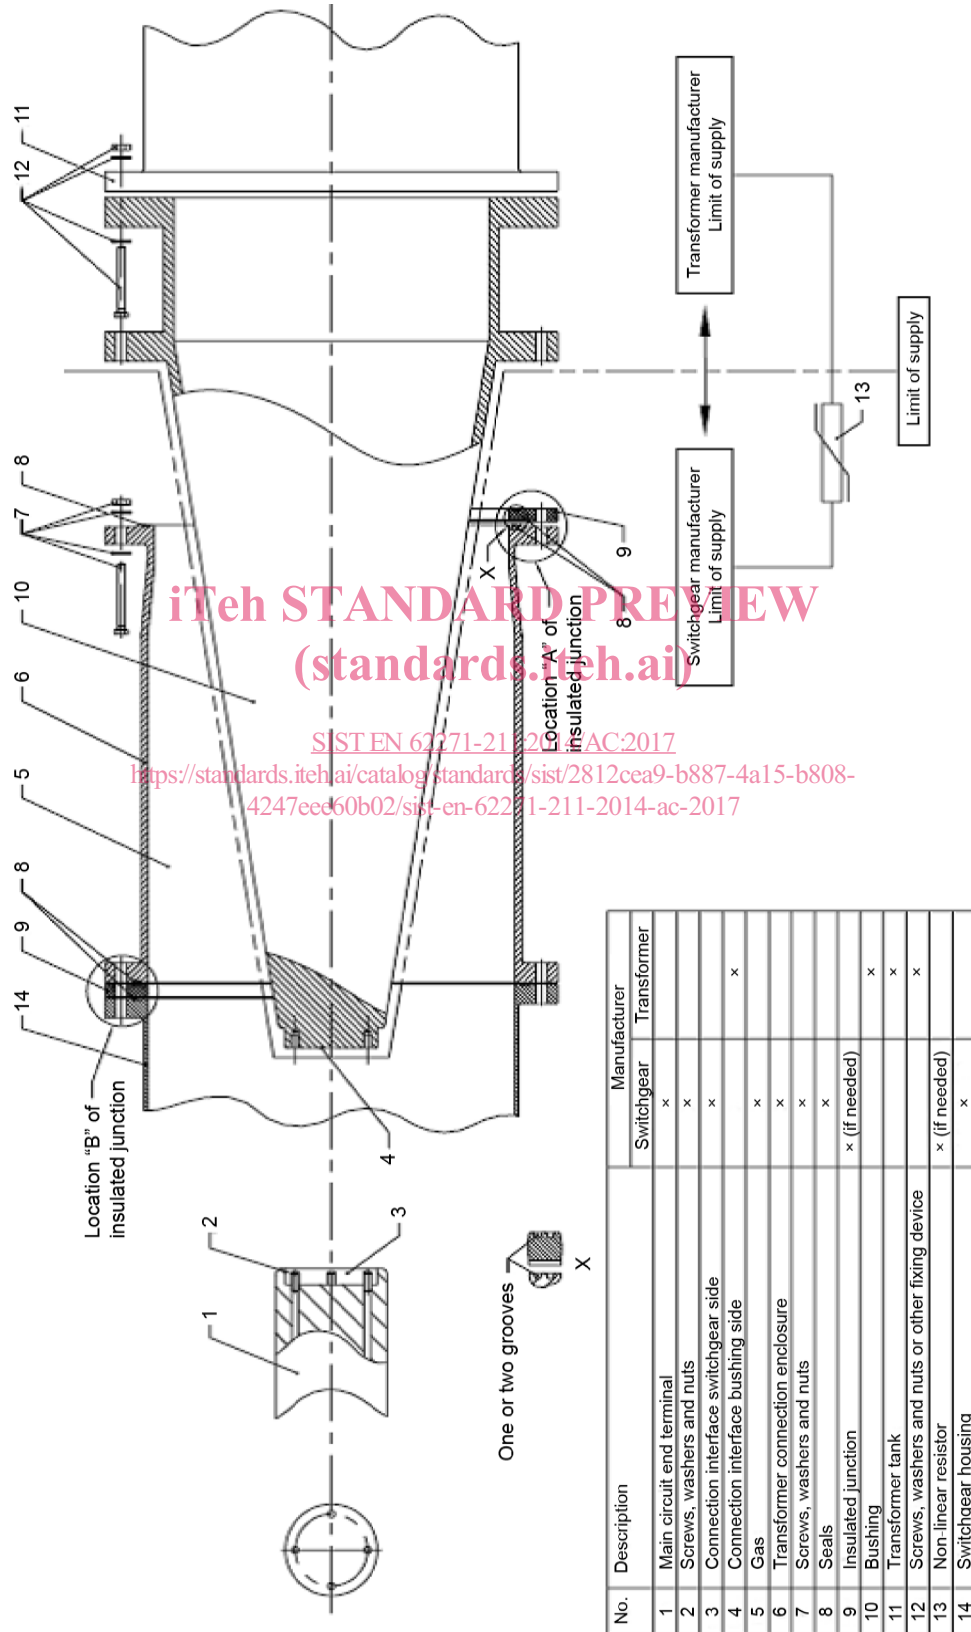


Figure 2 – Standard dimensions for typical direct connection between power transformer and gas-insulated metal-enclosed switchgear

Replace the existing figure (including the table) by the following new figure as follows:

